



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

vorherige Seite:							Kunde			Projektbeschreibung			Blattbeschreibung			nächste Seite: 2		
Zustand	Aenderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name							Proj.-Nr.:			Anlage:		
		20.07.2016		Bearb.	20.07.2016								TS_Rev3_Beckhoff_CD202_IFM_ENG			Ort:		
				Gepr.									Standort			Zeichng.-Nr.:		
				Norm			Urspr.			Ers.f			Ers.d			Blatt: 1		
																von 3		

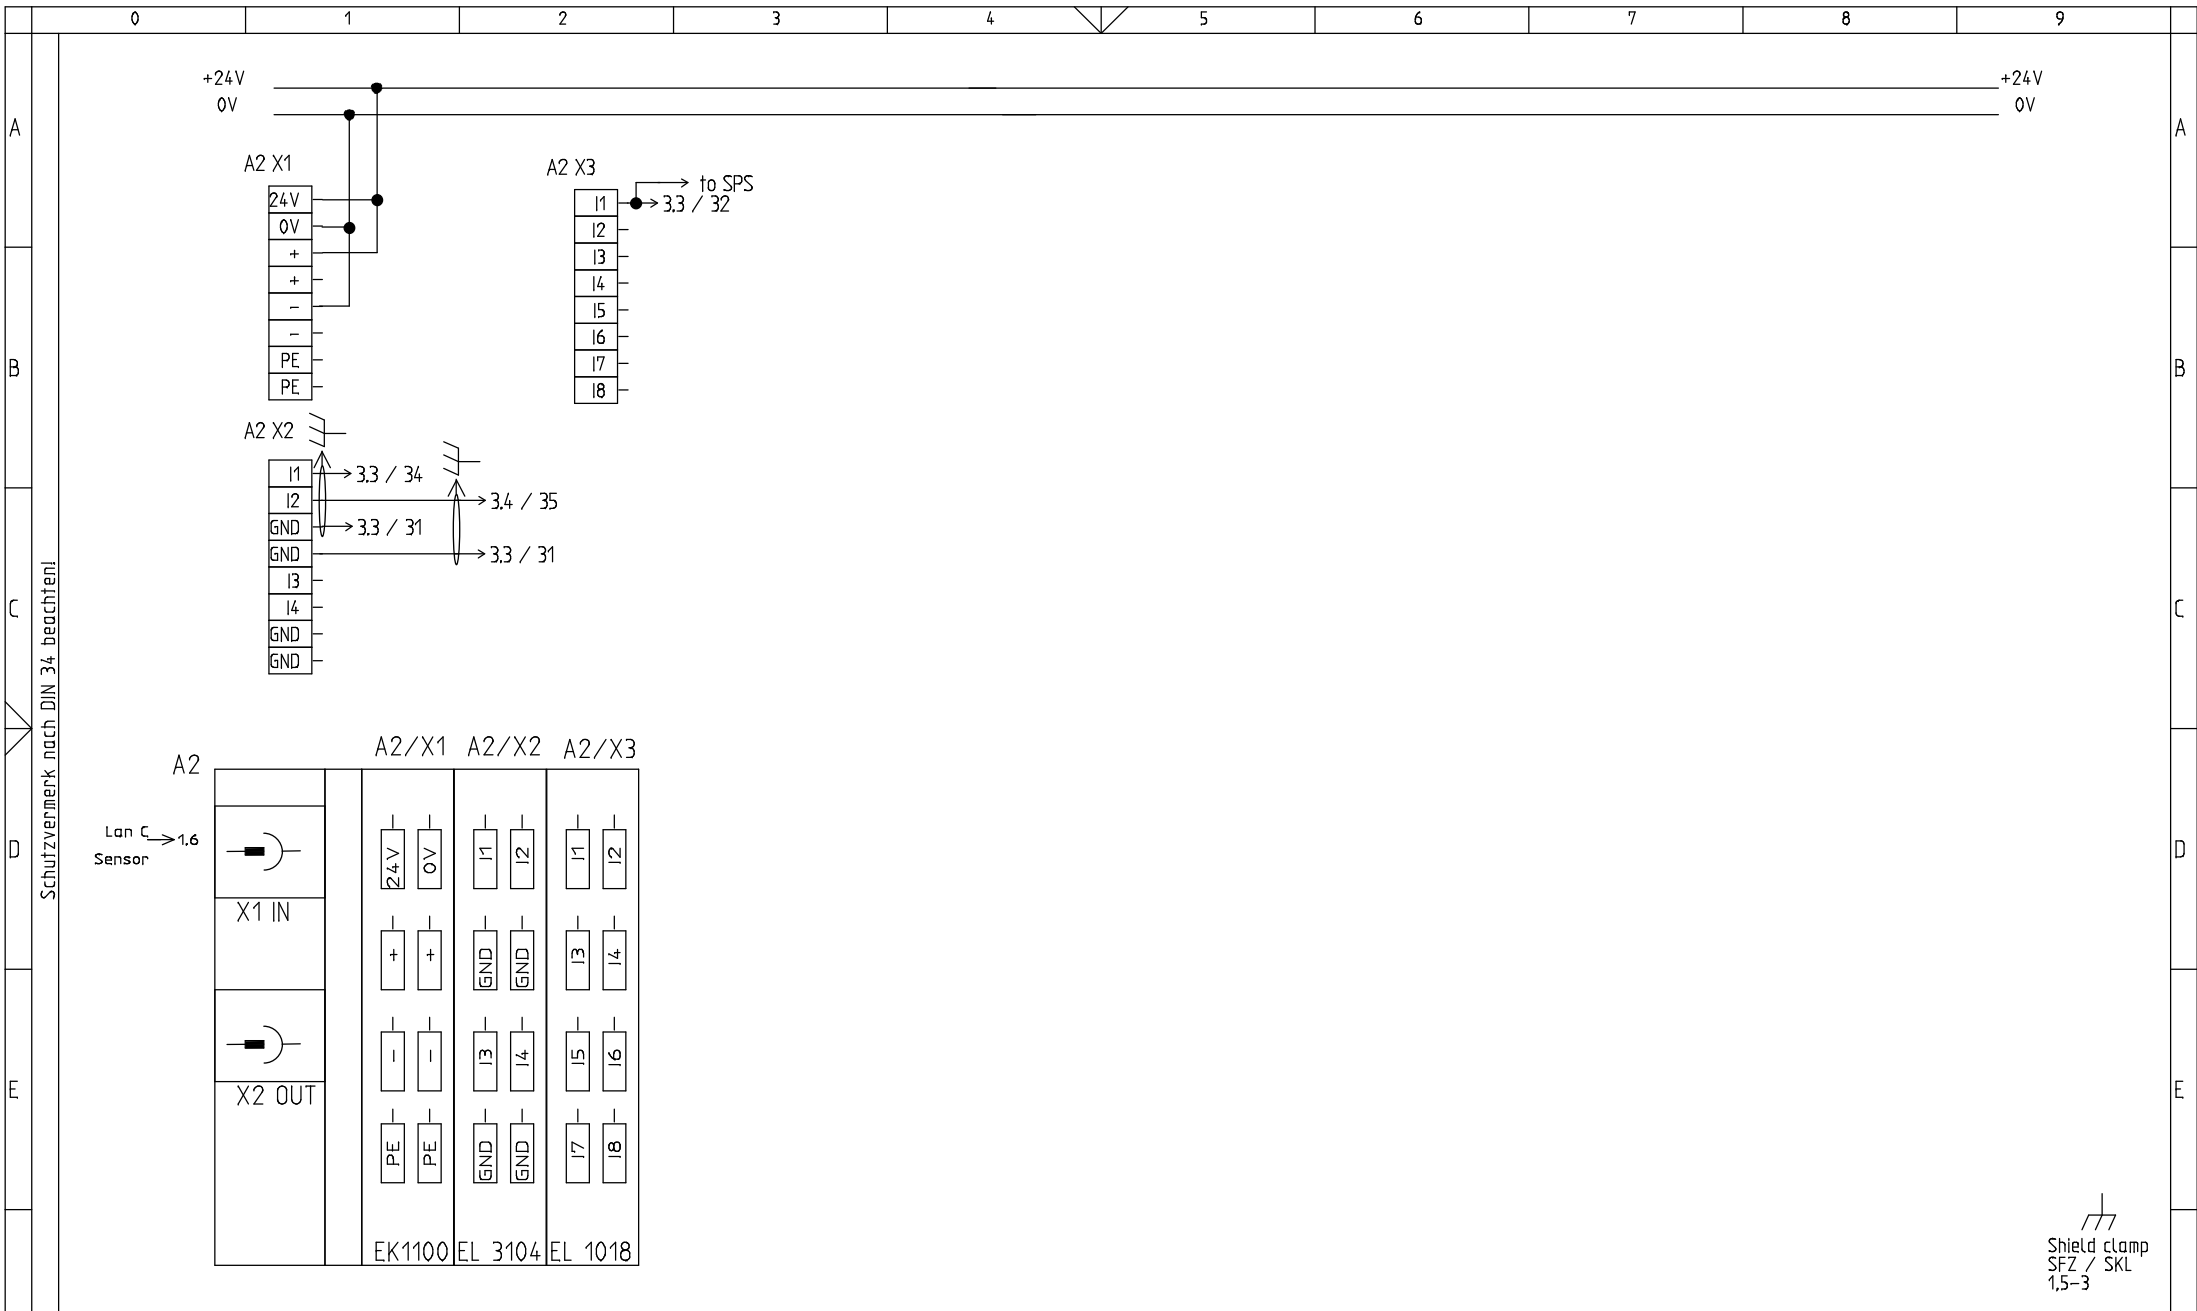

Shield clamp
SFZ / SKL
1,5-3

vorherige Seite: 1							Kunde	Projektbeschreibung	Blattbeschreibung	nächste Seite: 3			
Zustand	Anderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name				Proj.-Nr.:		Anlage:	
		20.07.2016		Bearb.	20.07.2016					TS_Rev3 Beckhoff_CD202_IFM_ENG		Ort:	
				Gepr.						Standort	Zeichng.-Nr.:		Blatt: 2
				Norm			Urspr.	Ers.f	Ers.d		von 3		

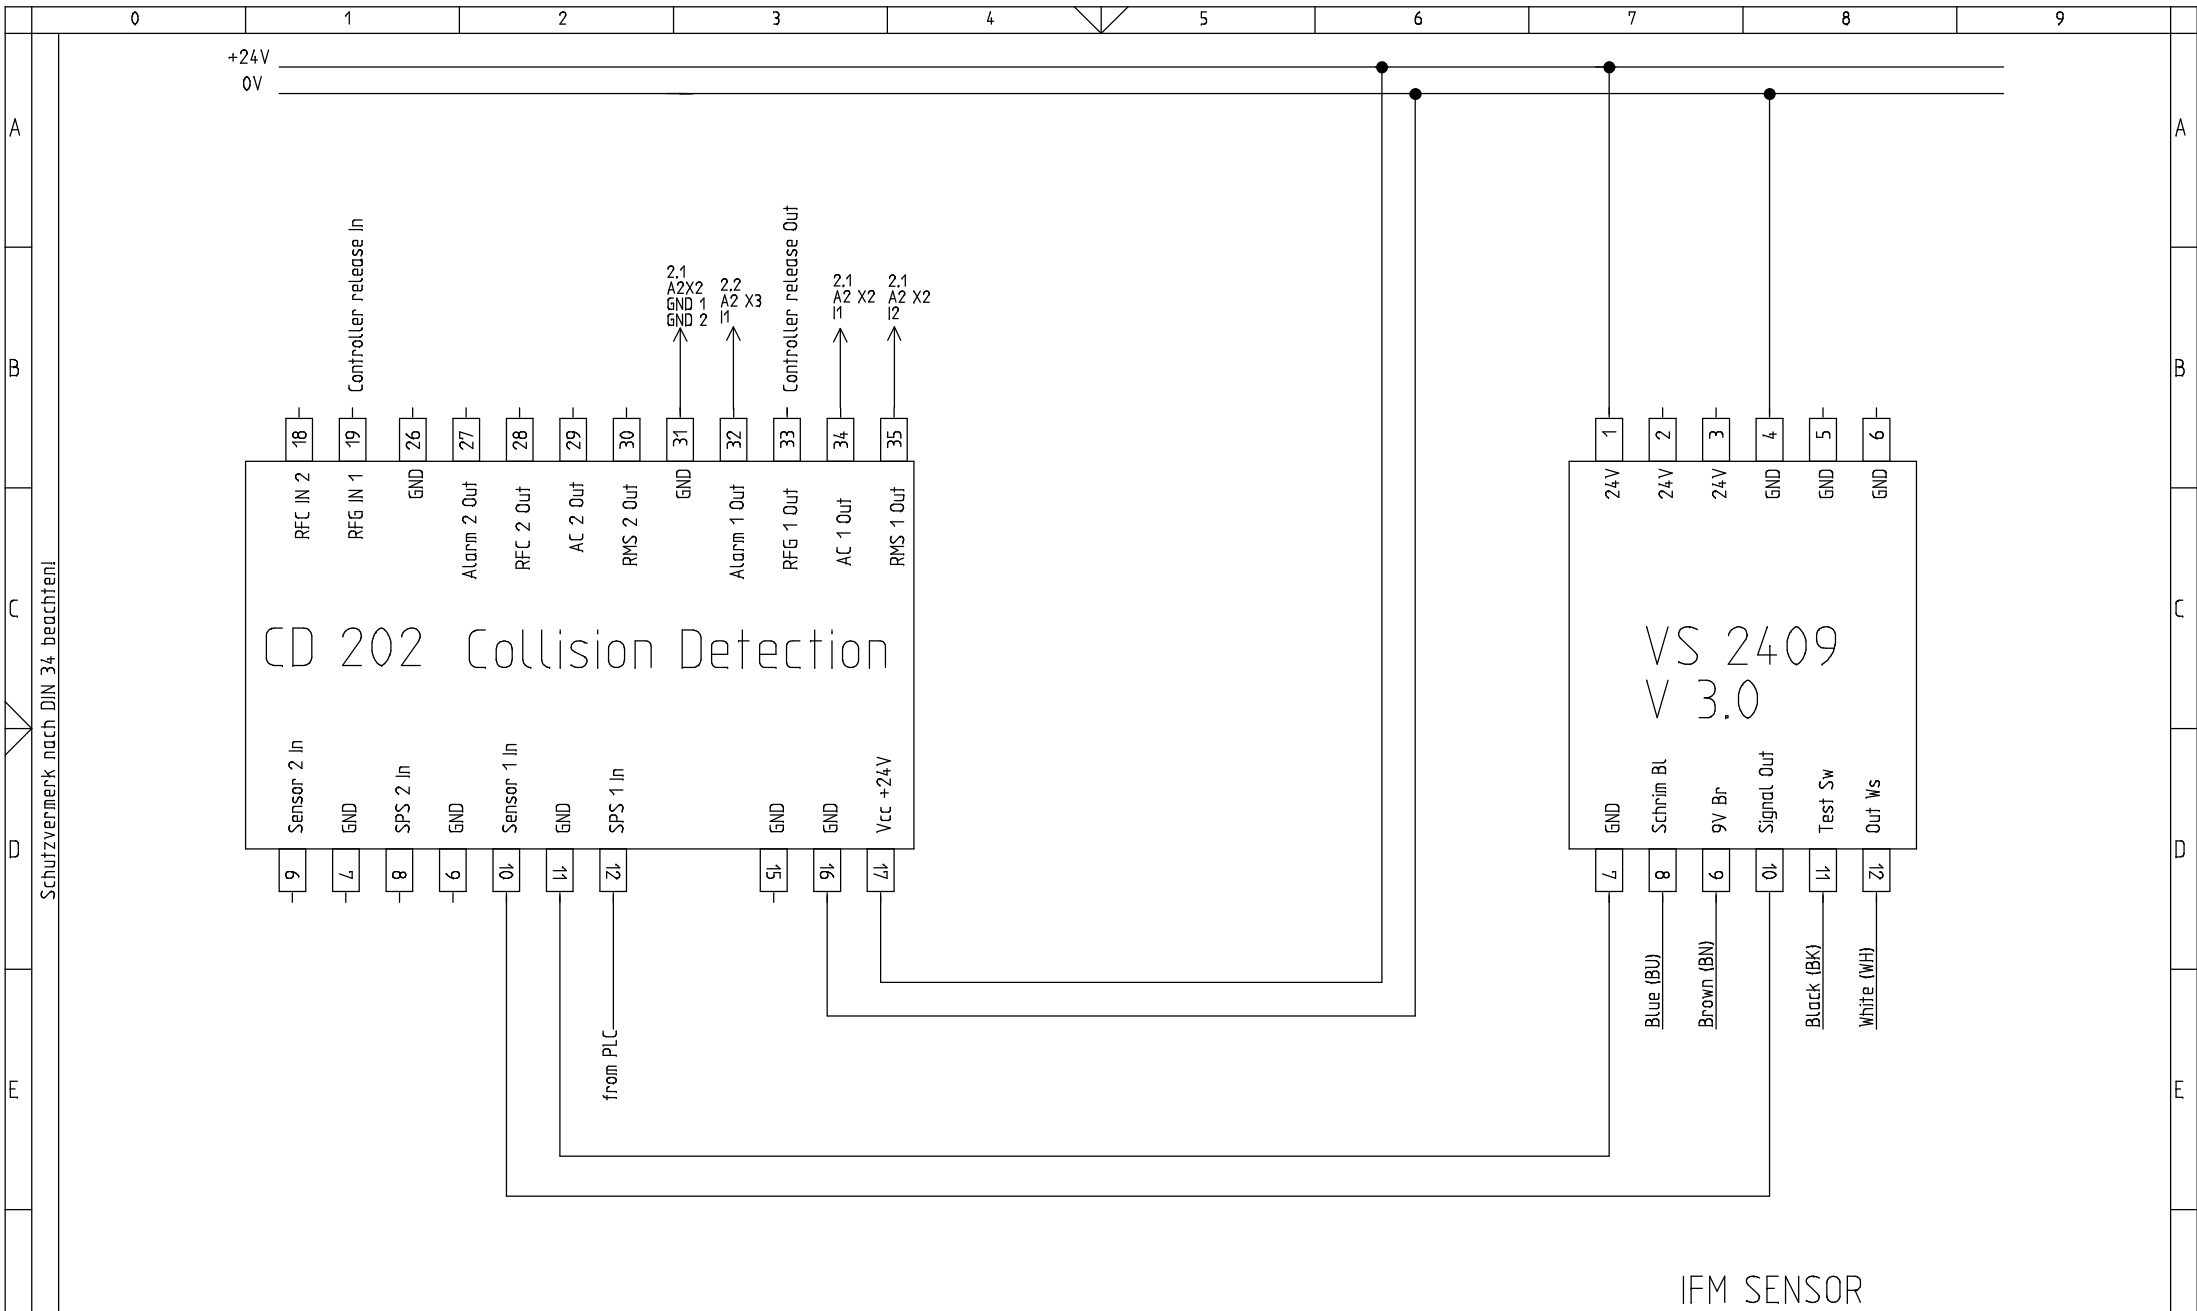

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

IFM SENSOR

vorherige Seite: 2							Kunde			Projektbeschreibung			Blattbeschreibung			nächste Seite:				
Zustand	Aenderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name							Proj.-Nr.:			Anlage:				
		20.07.2016		Bearb.	20.07.2016								TS_Rev3 Beckhoff CD202_IFM_ENG			Ort:				
				Gepr.									Standort			Zeichng.-Nr.:				
				Norm			Urspr.			Ers.f			Ers.d			Blatt: 3				
																		von 3		