


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

|                         |           |       |      |         |            |      |        |       |                     |  |                      |               |                       |        |         |
|-------------------------|-----------|-------|------|---------|------------|------|--------|-------|---------------------|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|
| vorherige Seite: 212500 |           |       |      |         |            |      | Kunde  |       | Projektbeschreibung |  | Blattbeschreibung    |               | nächste Seite: 412600 |        |         |
| Zustand                 | Aenderung | Datum | Name | Projekt | Datum      | Name |        |       |                     |  | Proj.-Nr.:           |               | Anlage:               |        |         |
|                         |           |       |      | Bearb.  | 17.11.2017 |      |        |       |                     |  | dimensional drawings |               | Ort:                  |        |         |
|                         |           |       |      | Gepr.   |            |      |        |       |                     |  | Standort             | Zeichng.-Nr.: |                       | Blatt: | 3 12600 |
|                         |           |       |      | Norm    |            |      | Urspr. | Ers.f | Ers.d               |  | von                  | 8             |                       |        |         |

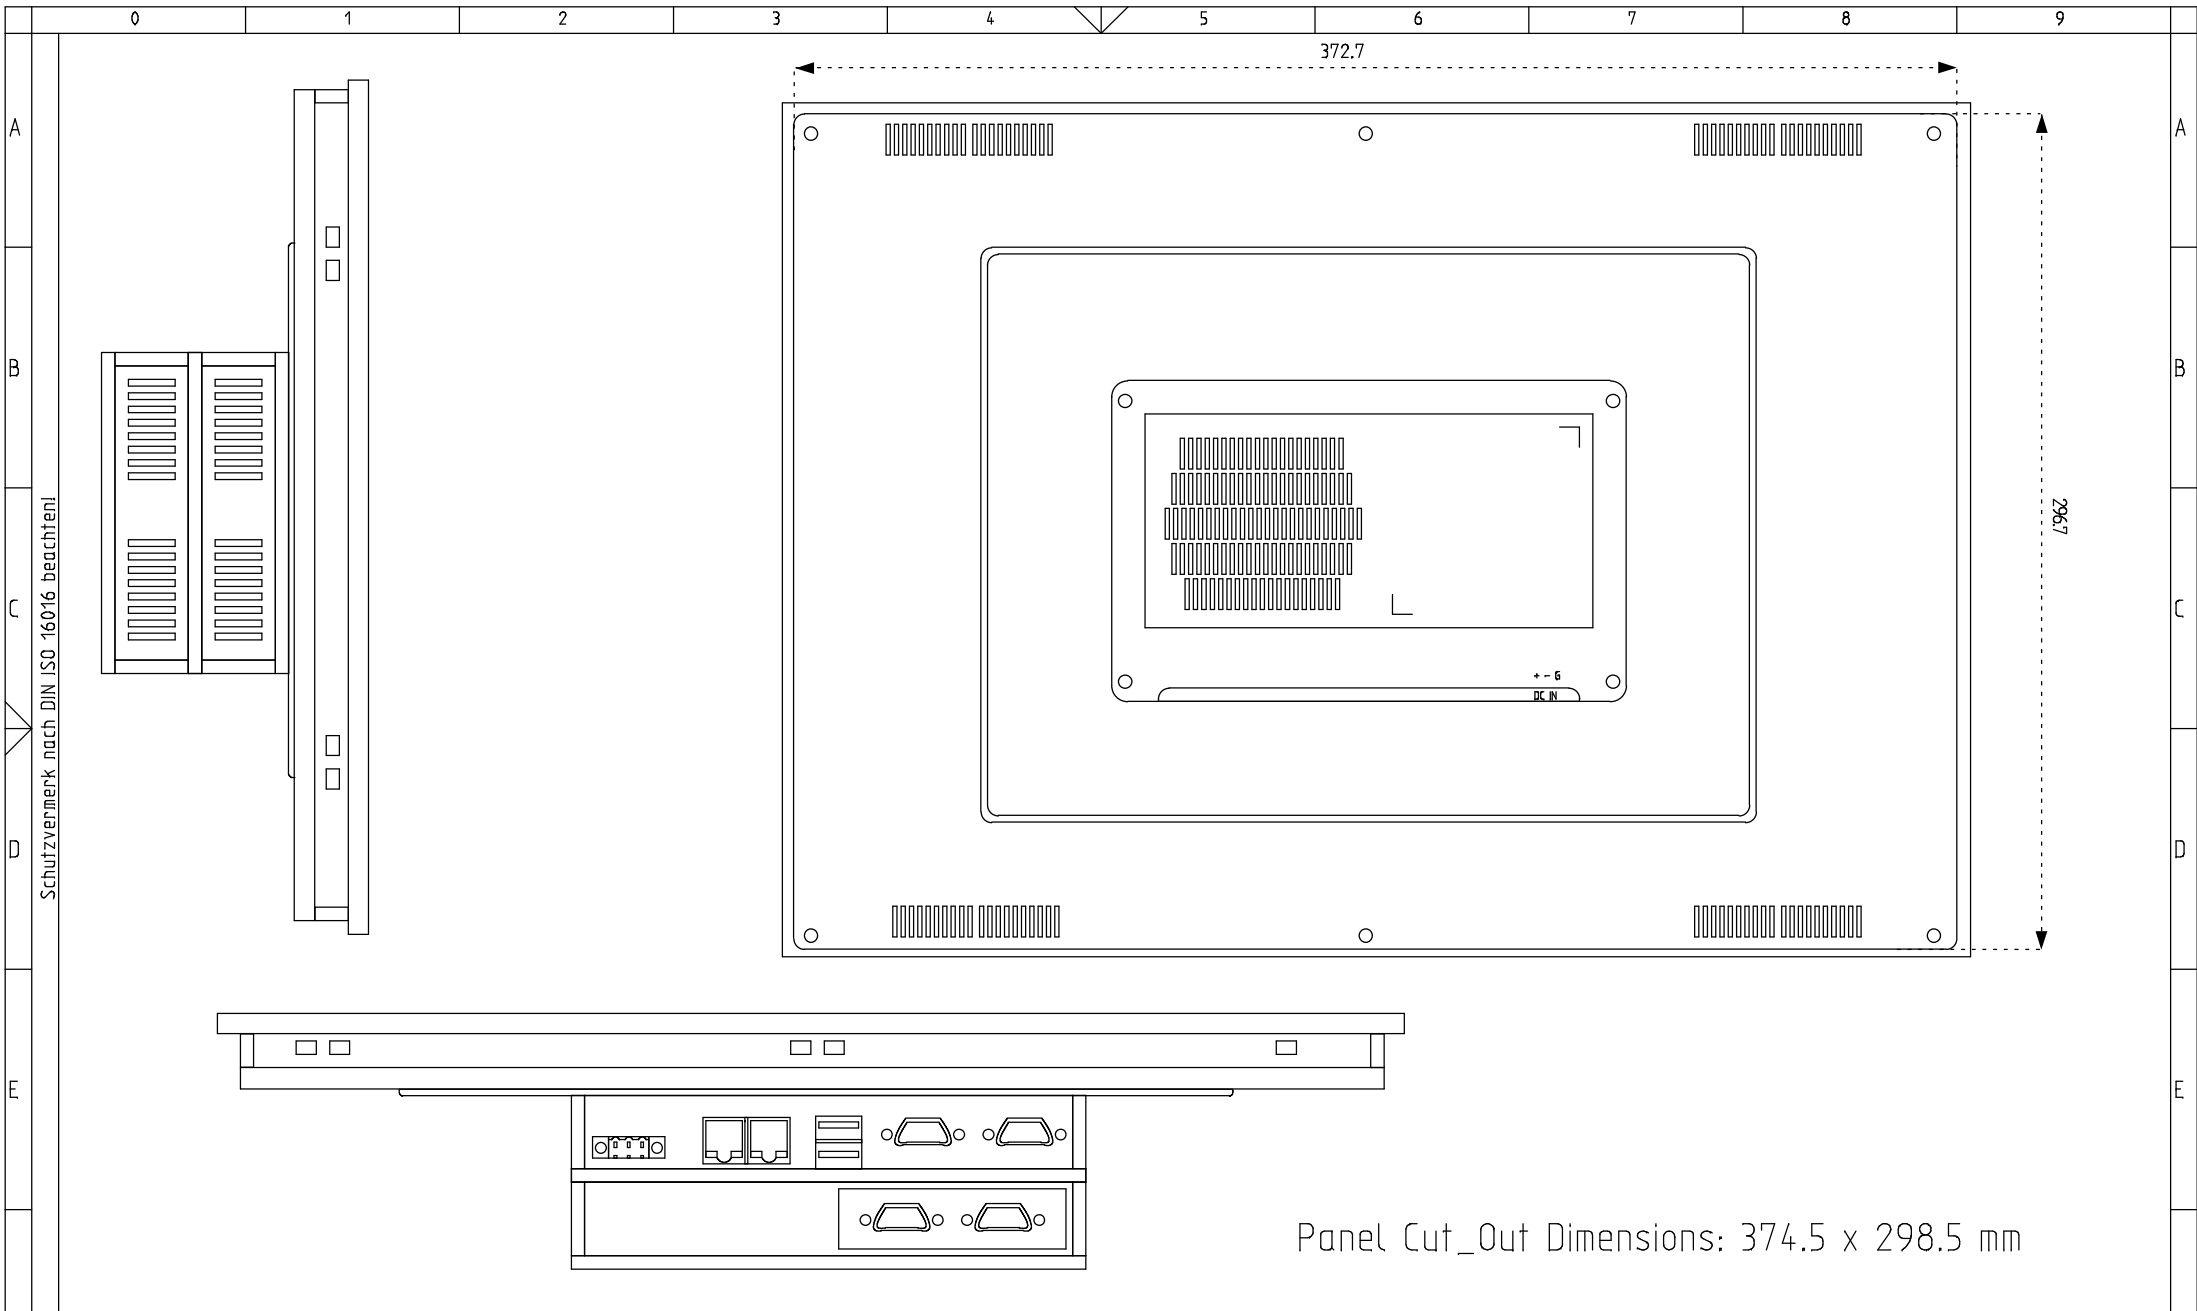

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

|         |  |          |  |       |  |      |                         |         |  |            |  |      |  |        |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|----------|--|-------|--|------|-------------------------|---------|--|------------|--|------|--|--------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| F       |  |          |  |       |  |      | vorherige Seite: 312600 |         |  |            |  |      |  | Kunde  |  |  |  |  |  |  | Projektbeschreibung |  |  |  |  |  |  | Blattbeschreibung    |  |  |  |  |  |  | nächste Seite: 6 |  |  |  |  |  |  | F              |  |  |  |  |  |  |
| Zustand |  | Änderung |  | Datum |  | Name |                         | Projekt |  | Datum      |  | Name |  |        |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  | Proj.-Nr.:           |  |  |  |  |  |  | Anlage:          |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |
|         |  |          |  |       |  |      |                         | Bearb.  |  | 17.11.2017 |  |      |  |        |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  | dimensional drawings |  |  |  |  |  |  | Ort:             |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |
|         |  |          |  |       |  |      |                         | Gepr.   |  |            |  |      |  |        |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  | Standort             |  |  |  |  |  |  | Zeichng.-Nr.:    |  |  |  |  |  |  | Blatt: 4 12600 |  |  |  |  |  |  |
|         |  |          |  |       |  |      |                         | Norm    |  |            |  |      |  | Urspr. |  |  |  |  |  |  | Ers.f               |  |  |  |  |  |  | Ers.d                |  |  |  |  |  |  | von 8            |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |